

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 76

По адресу: Агаповский район, п. Наваринка, ул. Новая 11 на основании распоряжения от 04 августа 2020 г. № 76 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Ветерок"

Дата и время проведения проверки:

«11» августа 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

Общая продолжительность проверки: 1 день/ 2 часа

Акт составлен Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) заведующая МДОУ «Детский сад «Ветерок» Верховцева Е.Г. 05.08.2020 года

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласовано 05.08.2020 №76.

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор ОНДиПР по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам по пожарному надзору Цирулев А.Ю.

При проведении проверки присутствовали: заведующая МДОУ «Детский сад «Ветерок» Верховцева Е.Г.

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Здание Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ветерок» п.Наваринка представляет собой одноэтажное строение 3-ей степени огнестойкости. Введенного в эксплуатацию 1986 года, площадью 341 кв. м. Фундамент - железобетонный наружные стены железобетонные блоки, перегородки шлакоблочные, перекрытия кирпичные оштукатуренные, кровля железная на металлической обрешетке. Освещение электрическое, отопление электрическое. Подъезды к зданию свободны (со всех сторон). Наружное пожаротушение осуществляется от пожарного водоёма, расположенного на расстоянии 500 метров от здания. На окнах металлические решетки отсутствуют. На путях эвакуации отсутствуют перепады высот, решетки, турникеты, двери эвакуационных выходов оборудованы легко открывающимися запорами.

Количество эвакуационных выходов 3: 1 выход - основной, 2 выход - запасный. Пути эвакуации отделаны негорючими материалами. План эвакуации соответствует требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009. Двери основного выхода открываются по ходу эвакуации.


Помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре 2 типа. Установлен приемно-контрольный прибор «Гранит-5» – 1 шт, помещения защищены пожарными извещателями ИП 212-41М – 32 шт., ИПР –И-И -3 шт Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре СЗУ-Маяк-2», световое табло «Выход» - 3 шт., резервное питание БИРП – 12/2,0- 1 шт, АКБ-12-7А – 2 шт. Автоматическая пожарная сигнализация исправна, договор на обслуживание не заключен. Приемно-контрольный прибор установлен в коридоре учреждения, персонал ознакомлен с инструкцией по эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации. Здание оборудовано системой ПАК «Стрелец-Мониторинг», позволяющее дублировать сигнал о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, обслуживается ООО ИТЦ «СпецМонтаж», договор от 09.01.2020 года.

Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения согласно расчетному количеству: ОП-4 – 3 шт. На огнетушители имеется журнал учета первичных средств пожаротушения, паспорта, каждому огнетушителю присвоен порядковый номер и нанесен на корпус белой краской. Огнетушители размещаются на видных местах, но не выше 1,5 метров от уровня пола до дна огнетушителя. Разработана инструкция о действиях персонала на случай возникновения пожара. Противопожарный инструктаж с работниками проведен 9 декабря 2019 года. Численность детей составляет 36 человек, обслуживающего персонала 10

человек. Удаленность объекта от ПСЧ 67 ФГКУ «2 ОФПС России по Челябинской области» составляет 27 километров.

В ходе проведения проверки предписание №4/1/1 от 22.01.2020г выполнено в полном объеме.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

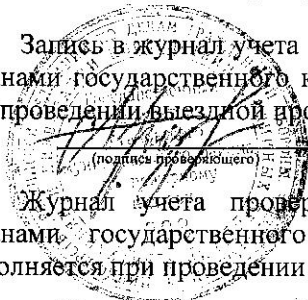

(подпись проверяющего)

Верховцева Е.Г.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:
Государственный инспектор ОНДиПР по Агаповскому, Кизильскому и Нагайбакскому районам по пожарному надзору Цирулев Александр Юрьевич

«11» августа 2020 года



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МДОУ «Детский сад «Ветёрок» Верховцева Е.Г.

« 11 » 28 2020 г. Верховцева Е.Г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Челябинской области 239-99-99;